



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Новгородской области

173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: [gpn-nov@yandex.ru](mailto:gpn-nov@yandex.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф.(8162) 76-51-20

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.(81664)2-00-60 E-mail: [GPNBOR@mail.ru](mailto:GPNBOR@mail.ru)  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

174411, г. Боровичи,  
ул. Ленинградская, д. 63  
(место составления акта)

«25» февраля 2021 г.  
(дата составления акта)  
10 час. 00 мин.  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 21

По адресу/адресам: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Революции, д. 33, территория, здания, строения, сооружения и помещения

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ОНД и ПР по Боровичскому и Любытинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области от «21» января 2021 года №21

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в рамках федерального государственного пожарного надзора ФРГУ № 10001495160 была проведена плановая, выездная проверка в отношении: областного автономного учреждения

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

социального обслуживания «Боровичский комплексный центр социального обслуживания»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 10 час. 00 мин. 01.02.2021г. до 10 час. 00 мин. 25.02.2021г.

Продолжительность: 18 рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 18 рабочих дней

(рабочих дней; часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Калинина М.А. директор ✓ И.К.А. 01.02.2021г. в 10 час.00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Муромцев Андрей Анатольевич - главный государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ОАУСО «Боровичский КЦСО» Калинина Марина Алексеевна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1	Общий коридор (коридор длиной 32,98м без естественного освещения и проветривания, поз. 5 экспликации к поэтажному плану) на первом этаже здания центра не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 абзац «в», п. 8.5 свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СНИП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 5.1, п. 5.2* абзац «в»	ОАУСО «Боровичский КЦСО»
2	Общий коридор (коридор длиной 43,72м без естественного освещения и проветривания, поз. 66 экспликации к поэтажному плану) на втором этаже здания центра не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 абзац «в», п. 8.5 свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СНИП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 5.1, п. 5.2* абзац «в»	ОАУСО «Боровичский КЦСО»
3	Общий коридор (коридор длиной 40,14м без естественного освещения и проветривания, поз. 85 экспликации к поэтажному плану) на третьем этаже здания центра не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 абзац «в», п. 8.5 свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СНИП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 5.1, п. 5.2* абзац «в»	ОАУСО «Боровичский КЦСО»
4	Общий коридор (коридор длиной 43,77м без естественного освещения и проветривания, поз. 120 экспликации к поэтажному плану) на четвертом этаже здания центра не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 абзац «в», п. 8.5 свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СНИП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 5.1, п. 5.2* абзац «в»	ОАУСО «Боровичский КЦСО»
5	В здании центра (при высоте здания 11,80м и угле кровли не более 12%) не предусмотрено ограждение на кровле	ст. 6, абзац 4 ч. 1 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.16 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	ОАУСО «Боровичский КЦСО»

		планировочным и конструктивным решениям»	
6	На чердаке здания центра выходы на кровлю через окна не оборудованы стационарными лестницами.	ст. 6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.5 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	ОАУСО «Боровичский КЦСО»
7	Окна выхода на кровлю не имеют размера 0,6 на 0,8м.	ст. 6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.5 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	ОАУСО «Боровичский КЦСО»
8	Внутренние стены лестничных клеток типа Л1 (лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже) не имеют предела огнестойкости REI-90 в соответствии со II степенью огнестойкости здания (при этом внутренние стены лестничных клеток не должны иметь проемов за исключением дверных)	ст.ст. 6, 38, 39, 40, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 5.18* табл. 4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 5.4.16 свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (ранее п. 5.4.16 свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»)	ОАУСО «Боровичский КЦСО»
9	Окна в наружных стенах лестничных клеток типа Л1 выполнены глухими без возможности их открытия, при этом их открывание должно обеспечиваться стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлинительной штанги без применения автоматических и дистанционно управляемых устройств (количество и площадь открываемых створок в таких окнах не нормируется)	ст.ст. 6, 38, 39, 40, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.16 свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (ранее п. 5.4.16 свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»)	ОАУСО «Боровичский КЦСО»
10	Отсутствует проезд для пожарной техники к зданию центра класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 со стороны ул. Кропоткина (между зданием центра и д. №7 по ул. Кропоткина). При этом, в случае отступления от настоящих требований в части устройства пожарных проездов, возможность обеспечения деятельности пожарных подразделений на объекте защиты должна подтверждаться в документах	ст. 6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1, п. 8.1 абзац «в» свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	ОАУСО «Боровичский КЦСО»

	предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, разрабатываемых в установленном порядке.		
11	На путях эвакуации, при выходе на лестничную клетку левого крыла из общего коридора 4-го этажа, имеется перепад высот	ст. ст. 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 свода правил СП 1.31330.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (ранее п. 4.3.4 свода правил СП 1.31330.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	ОАУСО «Боровичский КЦСО»
12	Не разработана декларация пожарной безопасности с учетом изменения организационно-правовой формы хозяйствующего юридического лица (декларация разработана в отношении ГУСО «Боровичский ЦСО, дата прекращения деятельности юридического лица 06.02.2015)	ч. 4 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ОАУСО «Боровичский КЦСО»
13	Система автоматической установки пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии (сигнал на включение звукового (речевого) оповещения не сработал при срабатывании 2 дымовых пожарных извещателей, расположенных в помещении №45 на 3 этаже) <b>Устранено в ходе проверки</b>	ст. ст. 6, 51 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.2 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», п. 4 норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	ОАУСО «Боровичский КЦСО»
14	Не предусмотрена установка ручных пожарных извещателей на лестничных клетках после проведения капитального ремонта в здании (капитальный ремонт проведен в объеме лестничных клеток)	ст. ст. 6, 51 федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прил. Н табл. Н1 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (ранее приложение к НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»)	ОАУСО «Боровичский КЦСО»
15	Система оповещения людей о пожаре находится в неработоспособном состоянии (уровень шума средств оповещения в спальнях помещениях №№54, 56, кабинетах №65, 78, 81 не соответствует требованиям)	ст. ст. 6, 51 федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 4.2, 4.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п.п. 3.14, 3.15,	ОАУСО «Боровичский КЦСО»


		3.16 норм пожарной безопасности НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"	
16	У эвакуационного выхода из помещения столовой непосредственного наружу имеется перепад высот (с наружной части здания)	ст. ст. 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 свода правил СП 1.31330.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (ранее п. 4.3.4 свода правил СП 1.31330.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	ОАУСО «Боровичский КЦСО»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено: \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

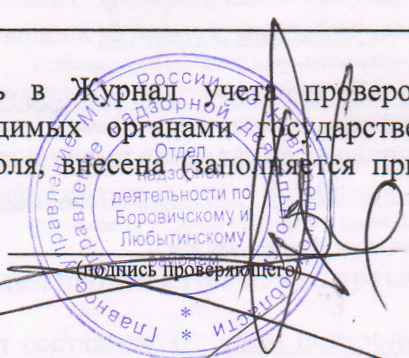

И.Кас  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 25.02.2021 №21/1/1, протокол проверки работоспособности пожарной сигнализации №35-21 АПС от 10.02.2021, протокол проверки работоспособности систем оповещения о пожаре №36-21 СОУЭ от 10.02.2021, протокол по результатам испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу №37-21 ВПВ от 10.02.2021, протокол испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций №90-21 ПМП от 10.02.2021, проверочный лист согласно приложению №1 к Приказу МЧС России от 28.06.2018 №261

Подписи лиц, проводивших проверку: Муромцев Андрей Анатольевич, главный государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору

«25» февраля 2021г.

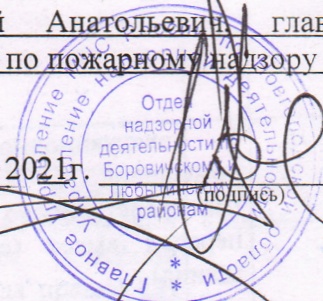

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Калинина Марина Алексеевна, директор областного автономного учреждения социального обслуживания «Боровичский комплексный центр социального обслуживания»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» февраля 2021г.

✓ И.К.ас  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**Телефон доверия главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99**