



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: [gpn-nov@yandex.ru](mailto:gpn-nov@yandex.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф.(8162) 76-51-20

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.(81664)2-00-60 E-mail: [GPNBOR@mail.ru](mailto:GPNBOR@mail.ru)  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

174411, г. Боровичи,  
ул. Ленинградская, д. 63  
(место составления акта)

« 14 » мая 2018 г.  
(дата составления акта)

14 час. 00 мин.

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 68

По адресу/адресам: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Революции д. 33, здание ОАУСО «Боровичский КЦСО»

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ОНД и ПР по Боровичскому и Любытинскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Новгородской области от «10» апреля 2018 года №68

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в рамках федерального государственного пожарного надзора ФРГУ № 10001495160 была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного автономного учреждения социального обслуживания «Боровичский КЦСО»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 10 час. 00 мин. «19» апреля 2018 г. до 14 час. 00 мин. «14» мая 2018 г.


Продолжительность: 14 рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней  
(рабочих дней; часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Калинина М.А.  «19» апреля 2018г. в 10 час.00 мин.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сакович Ольга Олеговна, государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Калинина Марина Алексеевна – директор Областного автономного учреждения социального обслуживания «Боровичский КЦСО»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Предусмотренное в здании на первом этаже помещение прачечной не выделено противопожарными стенами не ниже 2-го типа (в проеме стены установлена деревянная дверь)	ст.ст. 4, 87, 88, табл.23, 24 Федерального закона от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ; п. 4.17, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Калинина М.А. - директор
2.	Предусмотренный в здании центра пищеблок не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа (в проеме стены установлена деревянная дверь)	ст.ст. 4, 87, 88, табл.23, 24 Федерального закона от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ; п. 4.17, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Калинина М.А. - директор
3.	Предусмотренные в здании складские помещения, кроме категорий В4-Д не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (в проеме стены установлена деревянная дверь)	ст.ст. 4, 87, 88, табл.23, 24 Федерального закона от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ; п. 4.17, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Калинина М.А. - директор
4.	Предусмотренное в здании на четвертом этаже помещение архива не выделено противопожарными стенами не ниже 2-го типа (в проеме стены установлена деревянная дверь)	ст.ст. 4, 87, 88, табл.23, 24 Федерального закона от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ; п. 4.17, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара	Калинина М.А. - директор

	на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным конструктивным решениям"	к и	
--	---	--------	--


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено: \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

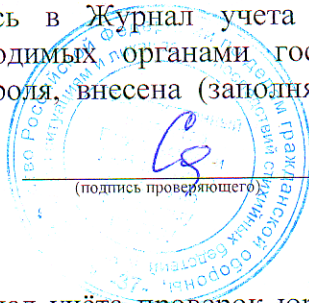

(подпись проверяющего)

И.Касу  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 14.05.2018г. №68/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору Сакович Ольга Олеговна

«14» мая 2018г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) Калинина Марина Алексеевна – директор ОАУСО «Боровичский КЦСО»  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» мая 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99